



1	2	Δ 3	4	Δ 5	6	7	8
---	---	------------	---	------------	---	---	---


1		2		3		4		5		6		7		8	
		AUFTRAGGEBER- UNTERLAGENNUMMER			ERSTELLER- UNTERLAGENNUMMER			ÄNDERUNGS- ZUSTAND			UNTERLAGEN-KENNZ E I C H N U N G			BLATT	BENENNUNG
								ART	ZUGEHÖR I G K E I T		ZÄHLNUMMER				
					1VB.....	B	A		S	=K71		A01			UEBERSICHTSSCHALTPLAN
					1VB.....	B	A		S	=K71		B01			INHALTSVERZEICHNIS
					1VB.....	B	A		S	=K71		G01			HILFSSPG. -VERSORGUNG
					1VB.....	B	A		S	=K71		M01			STEUERUNG LASTTRENNSCHALTER
					1VB.....	B	A		S	=K71		Q01			MELDUNGEN
					1VB.....	B	A		S	=K71		S01			KAPAZITIVE SPANNUNGSANZEIGE
					1VB.....	B	A		S	=K71		X01			RESERVEKLEMMEN
					1VB.....	B	A		S	=K71		Z01			BETRIEBSMITTELPLAN
				1VB.....	B	A		S	=K71		Z02			BETRIEBSMITTELPLAN	
FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Vernerung seines Inhalts sind ohne ausdrückliche Zustimmung verboten. © ABB Color Emag Schaltanlagen AG					1VB.....	B	A		V	=K71 +K71		001			KLEMMENANSCHLUSSPLAN-X10
					1VB.....	B	A		V	=K71 +K71		002			KLEMMENANSCHLUSSPLAN-X1
					1VB.....	B	A		V	=K71 +K71		003			KLEMMENANSCHLUSSPLAN-X2
					1VB.....	B	A		V	=K71 +K71		004			KLEMMENANSCHLUSSPLAN-XC
					1VB.....	B	A		V	=K71 +K71		Q01			QUERVERB I N D U N G S P L A N
07.08.2003 ZX0 =LTS-MM B01 AP25 RUPLAN 4.43/EVU 2.22															



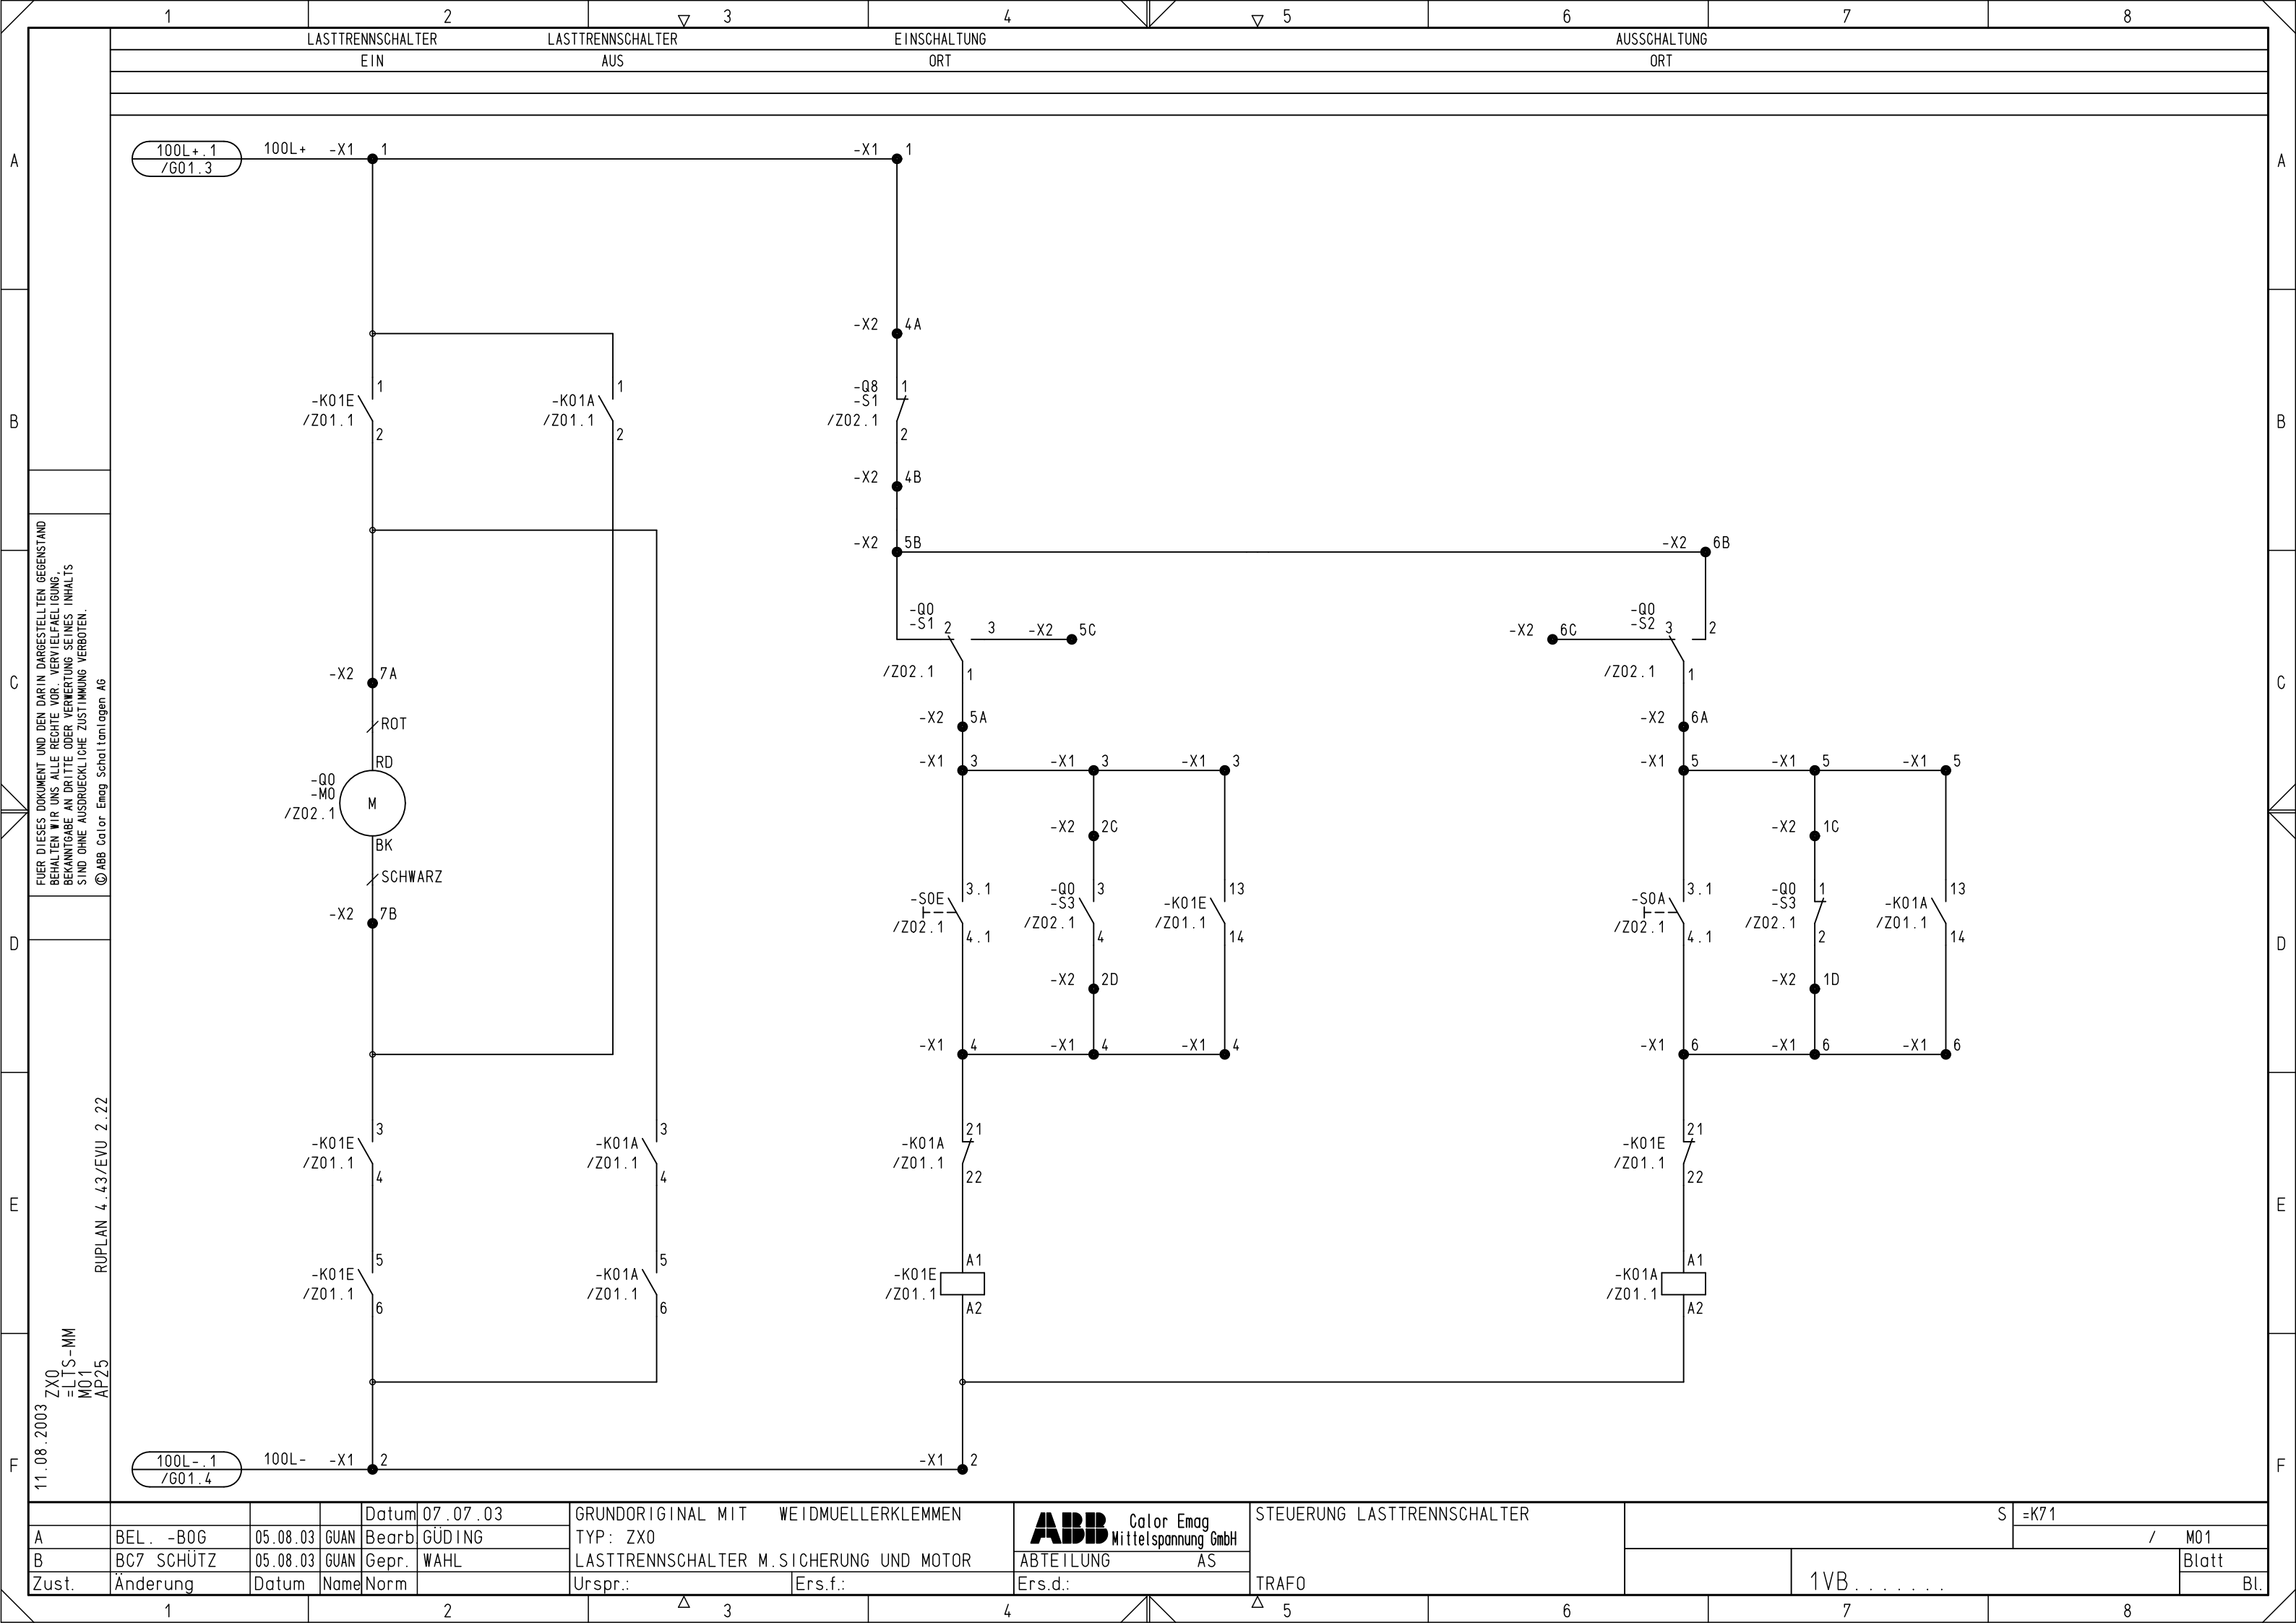

1	2	3	4	5	6	7	8
STELLUNGSMELDUNG		STELLUNGSMELDUNG		AUTOMATENFALL		ISOLIERGASDRUCK	
ERDUNGSSCHALTER		LASTTRENNSCHALTER		RUHESTROM		GASRAUM	
EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	


ANZAHL DER HILFSSCHALTERKONTAKTE VON -Q0/Q8 BEACHTEN



DRUCKWAECHTER
SIEHE VARIANTENPLAN

			Datum	07.07.03	GRUNDORIGINAL MIT WEIDMUELLERKLEMMEN		ABB Calor Emag Mittelspannung GmbH ABTEILUNG AS	MELDUNGEN	S = K71		
A	BEL. -BOG	05.08.03	Guan Bearb.	GÜDING	TYP: ZX0					/ Q01	
B	BC7 SCHÜTZ	05.08.03	Guan Gepr.	WAHL	LASTTRENNSCHALTER M.SICHERUNG UND MOTOR						
Zust.	Änderung	Datum	Name Norm		Urspr.:	Ers.f.:	Ers.d.:	TRAF0	1VB.....	Blatt	Bl.

KAPAZITIVE SPANNUNGS- ANZEIGE



FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. VERVIELFÄLTIGUNG, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VERWERTUNG SEINES INHALTS SIND OHNE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN.

© ABB Calor Emag Schaltanlagen AG

RUPLAN 4.43/EVU 2.22

11.08.2003
ZX0
=LTS-MM
S01
AP25

			Datum	07.07.03	GRUNDORIGINAL MIT WEIDMUELLERKLEMMEN	 Calor Emag Mittelspannung GmbH	KAPAZITIVE SPANNUNGSANZEIGE	S = K71	
A	BEL. -BOG	05.08.03	GUAN Bearb.	GÜDING	TYP: ZX0			/ S01	
B	BC7 SCHÜTZ	05.08.03	GUAN Gepr.	WAHL	LASTTRENNSCHALTER M.SICHERUNG UND MOTOR		ABTEILUNG AS		Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name Norm		Urspr.: Ers.f.: Ers.d.:		TRAFO	1VB	Bl.

		1	2		3	4	5	6	7	8
		RESERVEKLEMMEN								
</										

[illegible]

A	2	LASTTRENNSCHALTER LOAD-BREAK SWITCH MOTORANTRIEB MOTOR OPERATED NENNSPANNUNG RATED VOLTAGE : 12kV TECHNISCHE KOMPONENTEN TYP BESTELLNUMMER	HERST. : ABB Calor Emag BEST.NR.: TYP: MCTZ 1161 X HH-SICHERUNG +HS HV-FUSE NENNSTROM RATED CURRENT : 630A	4	5	6	7	8		
B	1	1	-M0 MOTOR -F1 HH-SICHERUNG	110V DC						
C	1	DRUCKTASTER PUSH BUTTON RT "0" RD "0" SCHALTELEMENT SWITCHING ELEMENT : 1S/10E TECHNISCHE KOMPONENTEN TYP BESTELLNUMMER	HERST. : SCHNEIDER BEST.NR.: GCE0905030P0100 TYP: XB6-AA45B RT "0" RD "0" SCHALTELEMENT SWITCHING ELEMENT : 1S/10E TASTENSCHILD ZB6YA410 BERUEHRUNGSSCHUTZ ZB6 Y001 SCHUTZKLAPPE ZB6 YA001							
D	1	DRUCKTASTER PUSH BUTTON GN "I" GN "I" SCHALTELEMENT SWITCHING ELEMENT : 1S/10E TECHNISCHE KOMPONENTEN TYP BESTELLNUMMER	HERST. : SCHNEIDER BEST.NR.: GCE0905031P0100 TYP: XB6-AA35B GN "I" GN "I" SCHALTELEMENT SWITCHING ELEMENT : 1S/10E TASTENSCHILD ZB6YA311 BERUEHRUNGSSCHUTZ ZB6 Y001 SCHUTZKLAPPE ZB6 YA001							
E	1	KAP.SP.G.ANZEIGE CAP.VOLT. INDICATION SYSTEM SYSTEM : LRM TECHNISCHE KOMPONENTEN TYP BESTELLNUMMER	HERST. : JORDAN BEST.NR.: TYP: X SYSTEM SYSTEM : LRM SYSTEM : FUER ZX0							
F	1	KAPAZITIVE SPANNUNGSANZEIGE								
A	BEL. -BOG	05.08.03	GUAN	Datum	07.07.03	GRUNDORIGINAL MIT WEIDMUELLERKLEMMEN TYP: ZX0	ABB Calor Emag Mittelspannung GmbH	BETRIEBSMITTELPLAN	S =K71	/Z02
B	BC7 SCHÜTZ	05.08.03	GUAN	Gepr.	WAHL	LASTTRENNSCHALTER M.SICHERUNG UND MOTOR	ABTEILUNG AS	TRAFO	1VB.....	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.:	Ers.f.:	Ers.d.:		Bl.